


# DISEÑO GABINETE CALEFONES

## Diseno de un gabinete para calefones

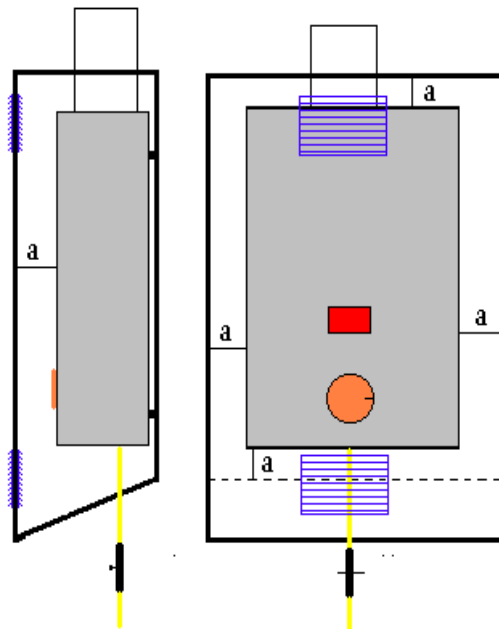

a distancia minima 5 cm

Material minimo Lata de 0.8 mm



Celocia de ventilacion superior y inferior con area minima segun tabla

| Tipo de Artefacto                                                                                | Área de ventilación (cm <sup>2</sup> /KW) |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
|                                                                                                  | Superior                                  | Inferior |
| <b>1.- Tipo B</b>                                                                                |                                           |          |
| 1. El compartimiento que es ventilado a un recinto que tenga una ventilación directa al exterior | 9,0                                       | 18,0     |
| 2. En compartimiento ventilado al exterior                                                       | 4,5                                       | 9,0      |
| <b>2.- Tipo C</b>                                                                                |                                           |          |
| a) En compartimiento que es ventilado al recinto                                                 | 9,0                                       | 9,0      |
| 3. En compartimiento ventilado al exterior                                                       | 4,5                                       | 4,5      |
| Nota: 1 Mcal/h = 1,163 KW                                                                        |                                           |          |

**Soporte Ingenieria Ltda**

### NOTAS:

1.- MATERIAL INCOMBUSTIBLE EN SU TOTALIDAD SEGÚN DS 66.

2.- ACCESIBILIDAD DE LLAVE DE CORTE GRADO 1

---



---



---



---